


## 噴後隨時皮膚泛紅周身痕

# 15款香水高度致敏 濕疹患者孕婦勿用

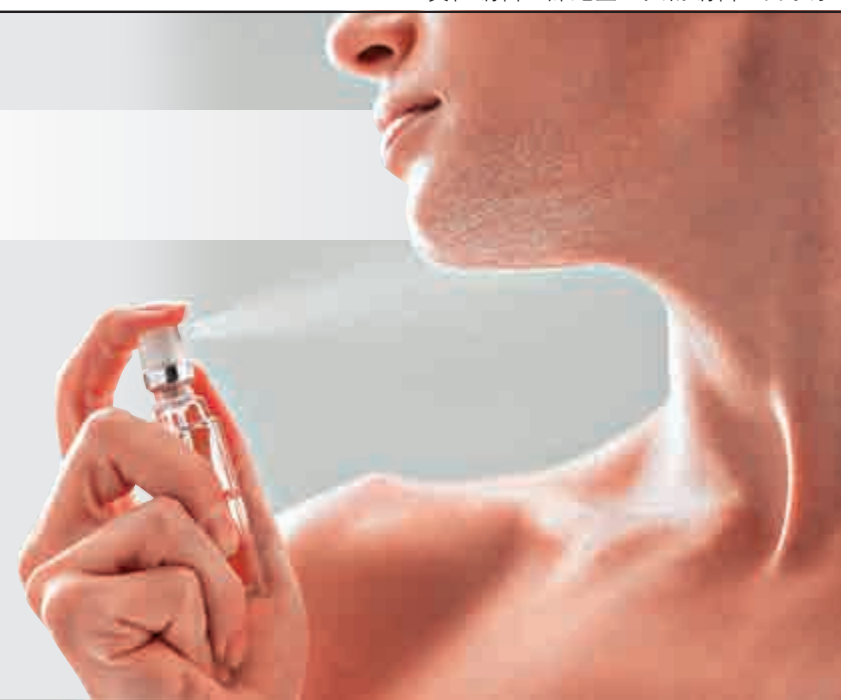

貴價香水動輒千元，噴後隨時「周身痕」！消費者委員會測試55款香水發現，全部含致敏物質，15款的高致敏物HICC（新鈴蘭醛）含量更超出歐盟建議水平。獲視為香水界經典的「CHANEL No.5」，含有15種致敏物，致敏物數量在今次測試中最多；最貴每支索價近1800元的「ACQUA DI PARMA」，致敏物濃度超過5%。皮膚科專科醫生稱，不時收到噴香水致敏的求診個案，對花、植物敏感的人，噴香水後較易出現短暫泛紅、痕癢等過敏症狀，建議哮喘、濕疹患者均應避免使用，計劃懷孕和正懷孕、餵哺母乳的婦女，以及家有嬰幼兒，都避免噴。

### 消委會報告

大公報記者 謝進亨

消委會昨日公布55款淡香精、淡香水及古龍水（售價由48至1775元）的測試結果，所有樣本含有檸檬烯、芳樟醇等至少四款致敏物質，15款更含有HICC（見表）。另有11款含微量塑化劑，消委會估計生產商非蓄意添加。

符合新修訂要求。BVLGARI稱不含HICC的新配方產品明年六月起供港。TOUS、Anna Sui稱將棄用HICC，新配方明年八月完成或抵港。THE BODY SHOP預計新產品將於2021年8月前完成。

#### 選購前留意成分表含量

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮稱，歐盟去年修訂，2021年8月起在歐盟地區全面禁止化妝品使用HICC。消委會總幹事黃鳳嫻稱，消費者不要只看香水包裝和味道，應留意成分表，愈前的成分代表含量愈多，可作參考。

皮膚科專科醫生史泰祖稱，香水是普遍致敏源，過敏者接觸後，皮膚或出現泛紅、紅腫和脫皮等過敏反應，一般停用便消退。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，香水中的香料易揮發，使用時或會接觸眼睛或經呼吸吸入，可能影響嗅覺神經、三叉神經系統、影響呼吸系統，以致出現呼吸道灼熱、刺痛、神經麻痺等，哮喘患者少接觸為妙。

#### CHANEL No.5最多致敏物

根據歐盟消費者安全科學委員會建議，HICC在化妝品的濃度低於200ppm（0.02%）亦不代表安全。消委會發現，「TOM FORD」的HICC含量最高，達0.34%，較建議水平高出16倍。

歐盟《化妝品條例》要求標示26種香料致敏物質，若濃度達0.001%，須在標籤列明，但消委會發現，23款香水檢出10種或以上的香料致敏物質，當中以來自法國、售價1350元的「CHANEL No.5 Eau de Parfum Spray Vaporisateur Spray」含量最多，達15種；最貴1775元的「ACQUA DI PARMA」致敏物濃度達5.35%，遠超平均值水平（1.56%）。

GUCCI代理商稱，將適時改善配方以

### 15款含高致敏性物質HICC(新鈴蘭醛)香水

<p>TOM FORD Grey Vetiver Eau de Parfum Vaporisateur Spray (瑞士)</p> <p>售價：\$950</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：10(2.47%)</p> <p>HICC含量：0.34%</p> <p>總評：3.5</p>	<p>Zara R Rose Eau de Toilette (西班牙)</p> <p>售價：\$129</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：10(2.09%)</p> <p>HICC含量：0.15%</p> <p>總評：3.5</p>	<p>diptyque 34 TRENTE-QUATRE Boulevard Saint Germain Eau de Toilette Vaporisateur - Natural Spray (法國)</p> <p>售價：\$1000</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：14(1.75%)</p> <p>HICC含量：0.15%</p> <p>總評：3.5</p>
<p>GUCCI Flora Eau de Parfum Vaporisateur Natural Spray (法國)</p> <p>售價：\$1120</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：12(2.6%)</p> <p>HICC含量：0.11%</p> <p>總評：3.5</p>	<p>THE BODY SHOP White Musk Eau de Parfum (法國)</p> <p>售價：\$359</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：12(1.07%)</p> <p>HICC含量：0.1%</p> <p>總評：3.5</p>	<p>LANVIN Eclat D'Arpege Eau De Parfum Vaporisateur Natural Spray (法國)</p> <p>售價：\$790</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：4(2.02%)</p> <p>HICC含量：0.074%</p> <p>總評：3.5</p>
<p>Anna Sui Lucky Wish Secret Wish Eau de Toilette Vaporisateur Natural Spray (美國)</p> <p>售價：\$655</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：6(2.1%)</p> <p>HICC含量：0.073%</p> <p>總評：3.5</p>	<p>TOUS Eau de Parfum Natural Spray Vaporisateur (西班牙)</p> <p>售價：\$448</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：11(2.69%)</p> <p>HICC含量：0.07%</p> <p>總評：3.5</p>	<p>Atelier Cologne Oolang Infini Cologne Absolue Vaporisateur Natural Spray (法國)</p> <p>售價：\$1400</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：4(0.5%)</p> <p>HICC含量：0.059%</p> <p>總評：3.0</p>
<p>Penhaligon's Endymion Cologne (英國)</p> <p>售價：\$1230</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：5(0.27%)</p> <p>HICC含量：0.057%</p> <p>總評：4.0</p>	<p>CRABTREE &amp; EVELYN 薰衣草與咖啡淡香氣 Lavender &amp; Espresso Calming Eau de Toilette (美國)</p> <p>售價：\$445</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：9(0.21%)</p> <p>HICC含量：0.054%</p> <p>總評：3.5</p>	<p>Estee Lauder Pleasures Eau De Parfum Spray Vaporisateur (瑞士)</p> <p>售價：\$560</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：12(2.09%)</p> <p>HICC含量：0.051%</p> <p>總評：3.5</p>
<p>Chloe Eau de Parfum Natural Spray Vaporisateur (法國)</p> <p>售價：\$860</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：9(1.31%)</p> <p>HICC含量：0.047%</p> <p>總評：3.5</p>	<p>Marks &amp; Spencer Butterfly Eau de Toilette (英國)</p> <p>售價：\$229</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：7(0.56%)</p> <p>HICC含量：0.045%</p> <p>總評：4.0</p>	<p>adidas Dynamic Pulse Eau de Toilette Natural Spray / Vaporisateur (西班牙)</p> <p>售價：\$48</p> <p>香料致敏物質數量(濃度)：11(0.87%)</p> <p>HICC含量：0.032%</p> <p>總評：3.5</p>

註1：歐盟消費者安全科學委員會建議HICC含量水平為0.02% 註2：總評以五分為滿分及最佳 資料來源：消費者委員會

## 「香水雨」噴身 氣味更均勻

香水散發獨特香氣迷倒眾生，其氣味會隨時間和體溫而轉變，普遍可分為前調、中調和後調三階段。視香水第一印象的前調，普遍維持10至15分鐘揮發；隨後的中調則會變得明顯，會呈現香水主要香調，而最終皮膚留下的氣味，即後調，大約可維持數小時。

#### 噴於衣物減不良反應

消委會建議，消費者平時使用時，香水需靠人體體溫幫助散發，故可噴灑在耳

背、頸項、鎖骨及手肘內側等皮膚表面溫度較高的部分。皮膚較易產生不良反應人士，則可考慮噴在衣物上，但要留意衣服顏色和物料是否合用。

坊間則流傳，若嫌香水氣味太集中或過濃，可把香水由上而下噴灑在自己身體前方，營造「香水雨」效果，待香水徐徐散落後，讓香味均勻散落全身。

皮膚科專科醫生史泰祖提醒，兩種噴香水方法並無對錯，同樣會接觸皮膚，若出現過敏反應或不適，應立即停用。

## 九款「港女鍋」安全測試全不及格

【大公報訊】受「港女」青睞的多功能電熱盤（俗稱「港女鍋」）安全成疑！消費者委員會測試發現，市面上九款介乎599至998元的樣本，「清一色」未能通過防觸電保護、溫升等全部八項安全測試，其中「Thomson」、「億世家ecHome」電熱盤的漏電風險較高。機電工程署稱有關產品在正常使用下沒有危險，但已聯絡有關供應商要求跟進改善。

九款產品中，最貴998元的「Bruno」獲最高的四星評級（五星為滿分），而「寶康達Primada」、「Toffy」、「ré colte」、「Sanroi」、「Diamond」、「Thomson」及「億世家ecHome」的絕緣距離較標準要求少約0.2至4毫米不等。「Thomson」及「億世家ecHome」在以1.15倍輸入功率操作測試時，洩漏電流高出標準上限，使用時跳掣及觸電風險增

加。溫升表現方面，所有樣本的機身手柄、鍋蓋手柄、電源插座的插腳、開關掣或內部電線等部分超過標準上限，「ré colte」及「Thomson」在正常輸入功率操作下，

機身量得最高表面溫度升幅為87.5K及71.1K，但欠缺標準要求的高溫警告標誌。消委會總幹事黃鳳嫻提醒，產品若經常跳掣，或有異味和怪聲，消費者則應馬上停用。



部分電熱盤漏電風險較高

## 港怡明年中環增設綜合醫療診所

【大公報訊】記者楊州報道：醫療服務需求上升，港怡醫院明年首季將在中環增設綜合醫療診所，涵蓋普通科、婦科、耳鼻喉科等專科門診服務，亦提供體檢服務。港怡執行總裁Dirk Schraven表示，新選址方便港怡病人出院後可於市區覆診，而診所病人亦可轉介到港怡醫院就診。港怡稱，明年將按市場調整現時的服務收費，當中包括醫療套餐收費，詳情明年一月再公布。

港怡營運至今已逾一年半，500張病床全部投入使用，當中七成人為本地居民。醫院營運總監邱家駿昨日會見傳媒時表示，醫院住院人次趨增，較去年同期增逾一倍，整體求診者當中約有兩成為內地人，預料港珠澳大橋開通後，將有更多澳門病人可用跨境救護車來港就醫。院方亦透露，綜合醫療診所選址位於

中環的泛海大廈。Dirk Schraven解釋，港怡病人日後出院，可直接在市區覆診，節省來回時間，而於診所求診者亦可轉介到港怡醫院接受進一步的治療，而診所營運後會視乎人流，再就擴大專科診所規模作研究。問及港怡明年計劃調整服務收費的升幅，Schraven稱，按市場作調整，住院收費大致不變，而部分醫療套餐收費有變動，具體內容有待來年一月再公布。

## 共享單車投訴急飆24倍

共享單車服務、收費常遭詬病，消委會今年首11月接獲198宗相關投訴，較去年全年八宗急升近24倍，其中105宗涉及七月起停運的「Gobee.bike」。投訴人張小姐今年三月租用某共享單車，按指示在手機App輸入車身編號，但無法開鎖，立即終止服務，但手機程式顯示單車已被啟動及開始計時，

她多次致電客戶服務熱線卻無人接聽，一星期後帳戶充值額累計被扣1800元。李太太今年五月以信用卡繳付299元按金及充值100元，但嘗試啟動五輛單車不果，發電郵要求退款及結束戶口，20天仍無回音，該公司突然結業清盤。她經消委會跟進，該公司稱合約條款註明充值額屬公司財產，不予退回。

## 半數潮流商場售電子煙

消委會上月派員「放蛇」到灣仔、銅鑼灣、旺角、油麻地及深水埗，合共20個主要售賣年輕人潮流玩意、手機或電腦等產品的商場，調查電子煙或加熱煙的銷售情況，發現半數（即10個）商場的部分店舖，均有電子煙或加熱煙吸食工具產品出售。消委會發現，部分店舖有自家網站或社

交媒體，消費者可網上訂購。有店員稱，網站上有較多及較齊全的電子煙資料，如想購買，只需致電訂購，貨到後即可到店付款取貨。消委會高度關注電子煙對年輕人的影響，擔憂隱蔽的銷售途徑對打擊銷售電子煙和禁煙等工作容易構成障礙。

## 鄰近文物館沉降 廣華暫緩重建工程

【大公報訊】記者賴振雄報道：廣華醫院自2016年中開始第一期重建工程，工程人員上月26日發現，工地電梯槽開挖範圍內出現積水，鄰近法定古蹟東華三院文物館沉降九毫米，重建工程需暫停約三個月。承建商已即時停止地盤所有挖掘工程，採取緊急補救措施，包括加裝灌水井、重鋪文物館周邊的防水帷幕及回填電梯槽範圍，地下水水位回升，沉降已受控。

醫管局表示，顧問工程師檢查確認，文物館結構沒有即時安全問題，初步報告已提交政府部門知悉。廣華醫院範圍內其他建築物及毗鄰醫院的民居，均沒有受事件影響，醫院服務維持正常。消息人士透露，事件不涉人為因素，出現沉降純粹地質問題，事件涉及的額外工程費用，由承建商負責，醫管局毋須為此付費。