

李家超：做好準備應對極端天氣

【大公報訊】記者陸九如報道：近期廣東省暴雨天氣持續，深圳多個地區昨日上午錄得暴雨到大暴雨，部分地區出現水浸。行政長官李家超昨日（23日）在行政會議上表示，關於應對極端天氣的準備，特區政府與廣東省各市有關當局之間有良好的溝通。他指出，廣東省有排洪計劃時將提前通知

本港，並強調由於排水系統的差異，就算深圳或臨近城市計劃排洪，亦不會導致香港水浸。

李家超還說，本港自去年遭遇暴風雨、黑色暴雨等極端天氣襲擊以來，政府已着手研究和規劃不少改進措施。政務司司長陳國基已召開跨部門會議總結經驗，針對即將到來的極端天氣多發的季節採

取加強措施，為潛在的風險做好準備。政府也將在充分準備後，公布包括加強信息發布、完善極端天氣應對計劃和相關交通安排等詳細資訊。

處理假新聞 透過行業自律

另外，在被問及未來會否關於假新聞立法時，

李家超表示，當局會密切留意虛假信息所製造的問題，強調希望透過行業自律和專業素養處理相關問題，期望新聞界共同對付虛假信息，新聞從業員以專業角度提升信息的可信性。他又說：「現時與我們最壞的時候比，已有進步的地方，但並不表示忽略這方面的威脅。」

黃雨4小時 港鐵站變水舞間

天文台料未來數日天氣仍惡劣

受狂風雷暴惡劣天氣影響，昨日本港多區出現輕微水浸及塌樹，港鐵石門站月台出現漏水有如水舞間，而粉嶺商場在暴雨下有如水簾洞。天文台預料未來數日至本週日，天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民出行需注意交通及安全。



大公報記者 盛德文

本港天文台昨日上午8時30分發出黃色暴雨警告信號，至10時半，再發出黃色暴雨及雷暴警告信號，至中午12時50分取消所有警告信號。

多區水浸 大樹倒塌


受惡劣天氣影響，流浮山屏廈路有輕微水浸，車輛要涉水而行。粉嶺中心外有積水，傾盆大雨沿商場外牆如瀑布瀉下，筲箕灣峻峰花園樓下小巴停車場水浸。港鐵黃大仙站B3出口有輕微水浸，去年9月7日受黑色暴雨影響遭水浸淹沒的黃大仙商場內的牛奶冰室，未受影響，照常營業。

位於沙田的港鐵屯馬綫石門站月台出現漏

水，近扶手電梯位置的頂部多處嚴重漏水，如同落大雨，地上大片積水，市民要用傘擋「雨」出入月台，有市民拍下片段直指，有如置身水舞間。

至中午近12時，將軍澳清水灣道近亞公灣路，有1棵10多米高的大樹傾斜倒塌，橫跨兩條行車線，現場一度全線封閉。至下午3時許，何文田京士柏衛理道12號對開，一棵約10米高的大樹倒塌，壓向避雨亭，現場一度實施單線雙程行車，至下午4時許交通始恢復正常。

天文台提醒市民，未來數日天氣仍然不穩定，大雨可能引致山洪暴發，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響的市民，應採取適當的預防措施。

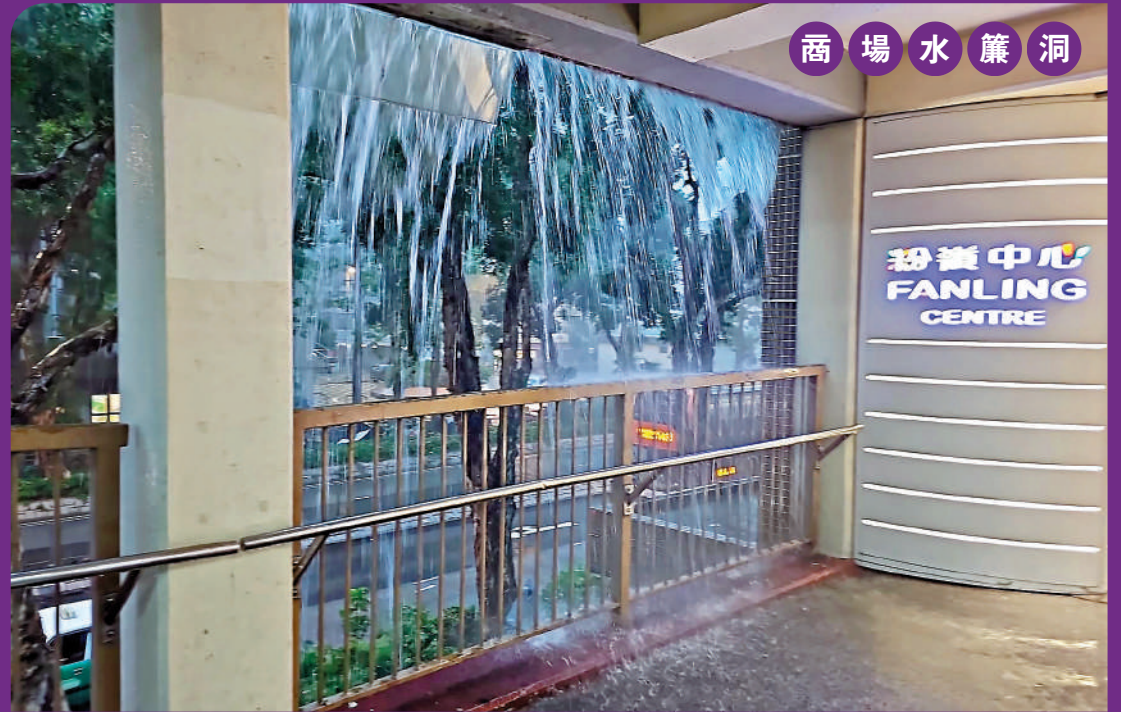

▲粉嶺中心在狂風暴雨下出現「水簾洞」。



▲港鐵石門站月台頂部漏水，仿如水舞間。



▲流浮山屏廈路發生嚴重水浸。



▲沙井沼氣事故工人送院搶救。



▲沙田源禾遊樂場沙井昨凌晨發生奪命工業意外，兩名工人死亡。

源禾遊樂場悲劇重現 沙井沼氣殺兩工人

【大公報訊】記者古倬勳、葉浩源報道：沙田源禾遊樂場發生奪命工業意外，4名男工人昨凌晨（23日）零時許在沙田源禾遊樂場一個沙井內進行清潔工作時懷疑吸入沼氣，導致兩死。行政長官李家超對死者家屬致以深切慰問，會向家屬提供一切可行協助，要求勞工處盡快深入調查事件。發生意外的沙井在18年前亦曾發生釀成兩死的同類意外，渠務署指工人可從沙井外引入高壓水喉進行清洗，毋須進入沙井內工作。有專家質疑承辦商是否在開工前為工人做足說明。

事發昨日凌晨零時許，4名工人在沙田源禾路16號源禾遊樂場內進行渠務工程時，懷疑吸入硫化氫中毒，其中26歲姓郭男工人及34歲姓李男工人在沙井內暈倒，倒臥在約4米深的沙井內，救援人員救出兩人時已無呼吸脈搏，經搶救送院不治，死因有待驗屍確認。

另外，23歲姓黃及35歲姓葉男工人自行爬出沙井，清醒送院。警方相信事主吸入硫化氫後不適，案件交由沙田警區重案組跟進。警方及勞工處人員昨晨繼續到場調查，渠務署已暫停轄下所有同類工程。

鄰近事故現場的一名停車場職員（圖圓）向大公報表示，幾名事主每周都會來檢查沙井，與他們相識，對意外感到非常震驚和痛惜。未知是否與近日天雨有關，發現他們來檢查的次數較之前頻密。

據悉，意外中34歲死者李凱威與父母及胞弟同住馬鞍山頌安邨，其七旬老父表示，兒子工作勤

力、「籬家」，即使賺得不多仍每月給家用。他轉職做渠務僅一年多，經驗不足，質疑渠務公司沒有用儀器探測沙井狀況，坦言若知兒子要下井工作，一定會阻止，後悔未能阻止兒子繼續冒險開工。

涉事地盤屬渠務署九龍及新界南區渠務維修建造工程，據了解承辦商為「昭興仁利聯營」，分判商「偉迅渠務工程」，負責清洗渠務工程。分判商向傳媒表示正了解事件，暫時不便回應。

發展局表示，作為政府工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商競投工程資格。發展局局長甯漢豪昨早出席立法會一個委員會時強調，渠務署和勞工處都會作出調查，又指清理渠管工作，工人應該不用走入沙井，只要在地面高壓噴水

已可以，為何會出現今次事故，將會是調查方向之一。

18年前發生兩死同類意外

事發的源禾遊樂場18年前亦曾發生同樣的致命意外，兩名外判工人被困地下兩個多小時死亡。香港建造業總會批評渠務署仍未汲取慘痛教訓，18年後悲劇又再在同一地點發生，強烈要求當局對意外展開深入調查，並公開調查報告，勞工處須盡快檢討監管及執法上的漏洞，切實加強監管巡查工作。承建商亦要為工作人員提供足夠及合適的個人防護裝備，包括認可呼吸器具、密閉空間警報器（俗稱「懶人鐘」）、氣體檢測儀等。

勞工處去年12月向立法會人力事務委員會提交文件，將修訂《工作守則》：密閉空間工作的安全與健康，但更新版推出前再發生嚴重意外。

近年地下密閉工程嚴重事故

2020年1月7日	屯門蝴蝶灣近龍門路迴旋處路邊路政署的一個建築地盤，3名工人進行清潔時吸入不明氣體不適，導致一人一度昏迷
2021年11月18日	小蠔灣污水處理廠，4名工人更換地底喉管時跌入8米深沙井，其中46歲女工送院搶救無效死亡，另外3人受傷
2021年12月22日	兩名男工人於機場驗群路一個約4米深的污水井內進行檢查工程期間，工地懷疑洩漏硫化氫，兩男工懷疑吸入不明氣體由2.5米高處墮下暈倒，送院後證實死亡
2023年9月24日	尖沙咀柯士甸道西1號「圓方」地盤，兩名男工人在地底維修喉管期間懷疑因沼氣洩漏，吸入硫化氫昏迷，至翌日才被發現，由消防員救出送院搶救，惜證實不治。地盤「二判」渠務公司東主失聯3日後被捕，並被控謀殺罪。

專家：高壓槍通渠 可免進入沙井

香港建造業總會安全顧問李光昇指出，理論上工人可以在地面使用高壓槍通渠，原意為減少工人要進入沙井的時間和風險，但沙井環境複雜，如沙井內有雜物未能沖走，就可能需要工人進入沙井清理，但目前可見4名工人是「赤手空拳」地進入沙井，地面更無人把守。

李光昇質疑，承建商有無制定緊急應變方案？工友若需要進入沙井應採取哪些程序？以及管工在開工前的簡介會無向工人提醒相關風險和步驟等，今次意外反映工程的管理出了嚴重漏洞。

他認為，勞工處就密閉空間工作指引提出的修訂，與內地及海外等地區比較，修訂針對渠務工作的着墨不足，建議涵括密閉空間內不同數值定量的標準，包括氧含量、有毒氣體濃度、通風量、照明等等，當局應訂更詳細的準則，避免有任何模糊空間，讓承辦商有規可循，將安全措施精準有效落實。

香港建造業總會表示，由於渠務工程的沙井屬於相連性的，工人打開肇事沙井工作時，存在管道的有害氣體會流入鮮風口（即肇事沙井），增加了工人的安全風險，建議在肇事工作地點的上下游開一個井蓋，進行負壓抽風，有效堵截從上游或下游湧入的有害氣體。工聯會立法會議員郭偉強關注事件，希望當局盡快查明事件原因，加強渠務工程工程人員的安全設施保障。

大公報記者古倬勳 盛德文